




PROJEKT IV, s.r.o.
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER
PRAHA 9–VYSOČANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.: 222584265


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING.PAVEL ČUBA	JOSEF PTÁČEK	ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.JAROSLAV KNOTEK
MÍSTO STAVBY: K.Ú. KRÁLŮV DVŮR			
OBJEDNATEL: MĚSTO KRÁLŮV DVŮR, NÁM. MÍRU 139, 267 01 KRÁLŮV DVŮR			
NÁZEV STAVBY : KRÁLŮV DVŮR - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZÁPAD TECHNICKÁ VYBAVENOST PS 002 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS		STUPEŇ PD	DZS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	024/2024
		DATUM DOKONČENÍ	09/2024
		MĚŘÍTKO	–
VÝKRES : D.2. Technologická část SCHÉMA NAPÁJENÍ		PŘÍLOHA	D.2.2.b.2.

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
ROZVODNOU SÍŤ NN, 400V
NOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
TYP SR402

A

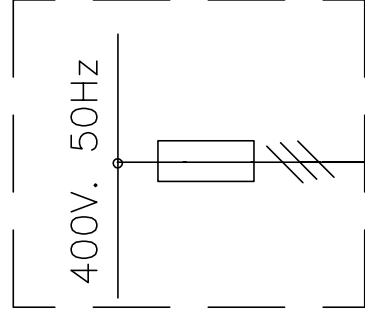

10

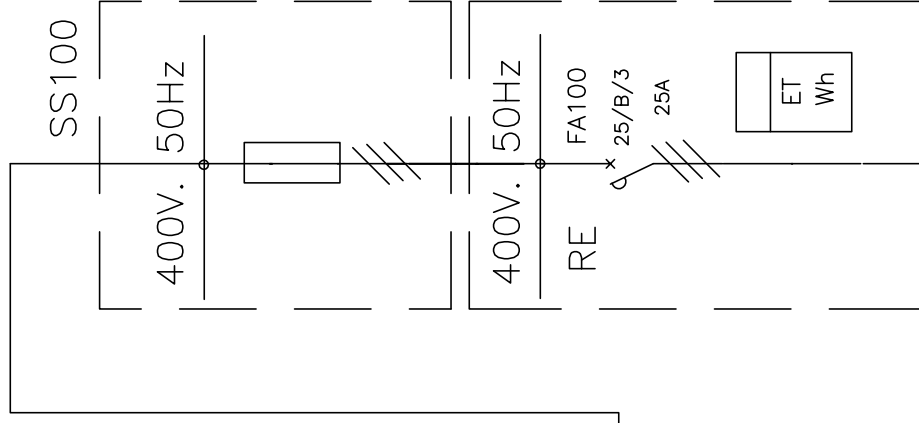


AYKY-J 4x35

PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘ U ČS

CYKY-J 4x10

ZDĚNÝ PILÍŘ
U ČERPAČÍ STANICE ČS

ROZVÁDĚČ RM1 PRO ČS

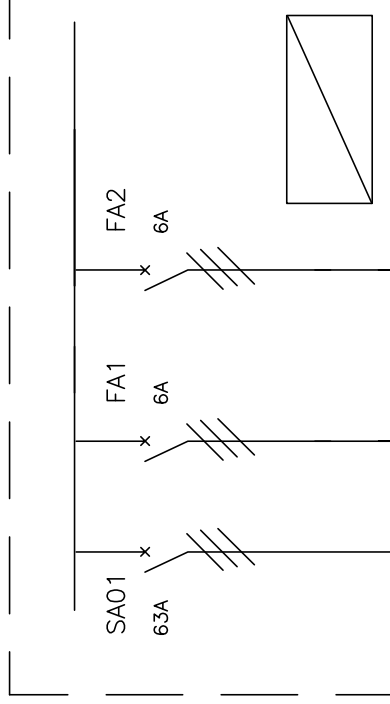

TELEMETRIE
KOMUNIKACE
SBĚR DAT

13

M2

2.0kW

2.0kW

U

DATUM	8.2024	VYPRACOVAN J.P.TÁČEK
-------	--------	-------------------------

NAZEV

SCHÉMA NAPÁJENÍ ČS

C.OBV.

INDEX

LISTU	LIST
1	1