KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

			TK	CELKEM
LT ARMATURY	TLAKOVÁ KANALIZACE			
	T 80/80	ks	4	4
	AUTOMATICKÝ PROPLACHOVACÍ VENTIL DN50	ks	1	1
	PROPLACHOVACÍ KONCOVKA C DN 50	ks	3	3
	REDUKCE DN 80/50 + ZÁVIT DN50	ks	4	4
	NOŽOVÉ ŠOUPĚ DN 80 + OVLÁDÁNÍ KOLEM	ks	4	4
HDPE	POTRUBÍ PE100 RC SDR11 ø 90 x 8,2	m	407.3	407.3
	LEMOVÝ NÁKRUŽEK HDPE 90 + TOČITÁ PŘÍRUBA	ks	9	9
DALŠÍ MATERIÁL	MOSAZNÝ ŠROUB M8x100	ks	10	10
	MOSAZNÁ MATICE M8	ks	20	20
	MOSAZNÁ PODLOŽKA M8	ks	20	20
	MOSAZNÝ ŠROUB M6x40	ks	10	10
	MOSAZNÁ MATICE M6	ks	20	20
	MOSAZNÁ PODLOŽKA M6	ks	40	40
	IZOLAČNÍ DESKA (150x150x80mm)	ks	10	10
	HLINÍKOVÝ IZOLOVANÝ VODIČ AYKY 6 mm2	m	438.0	438.0
	SAMOLEPÍCÍ PÁSKA	m	231.0	231.0
	OZNAČNÍK	ks	17	17
	OCELOVÁ TRUBKA ø38x2,5 – 1900 mm	ks	17	17

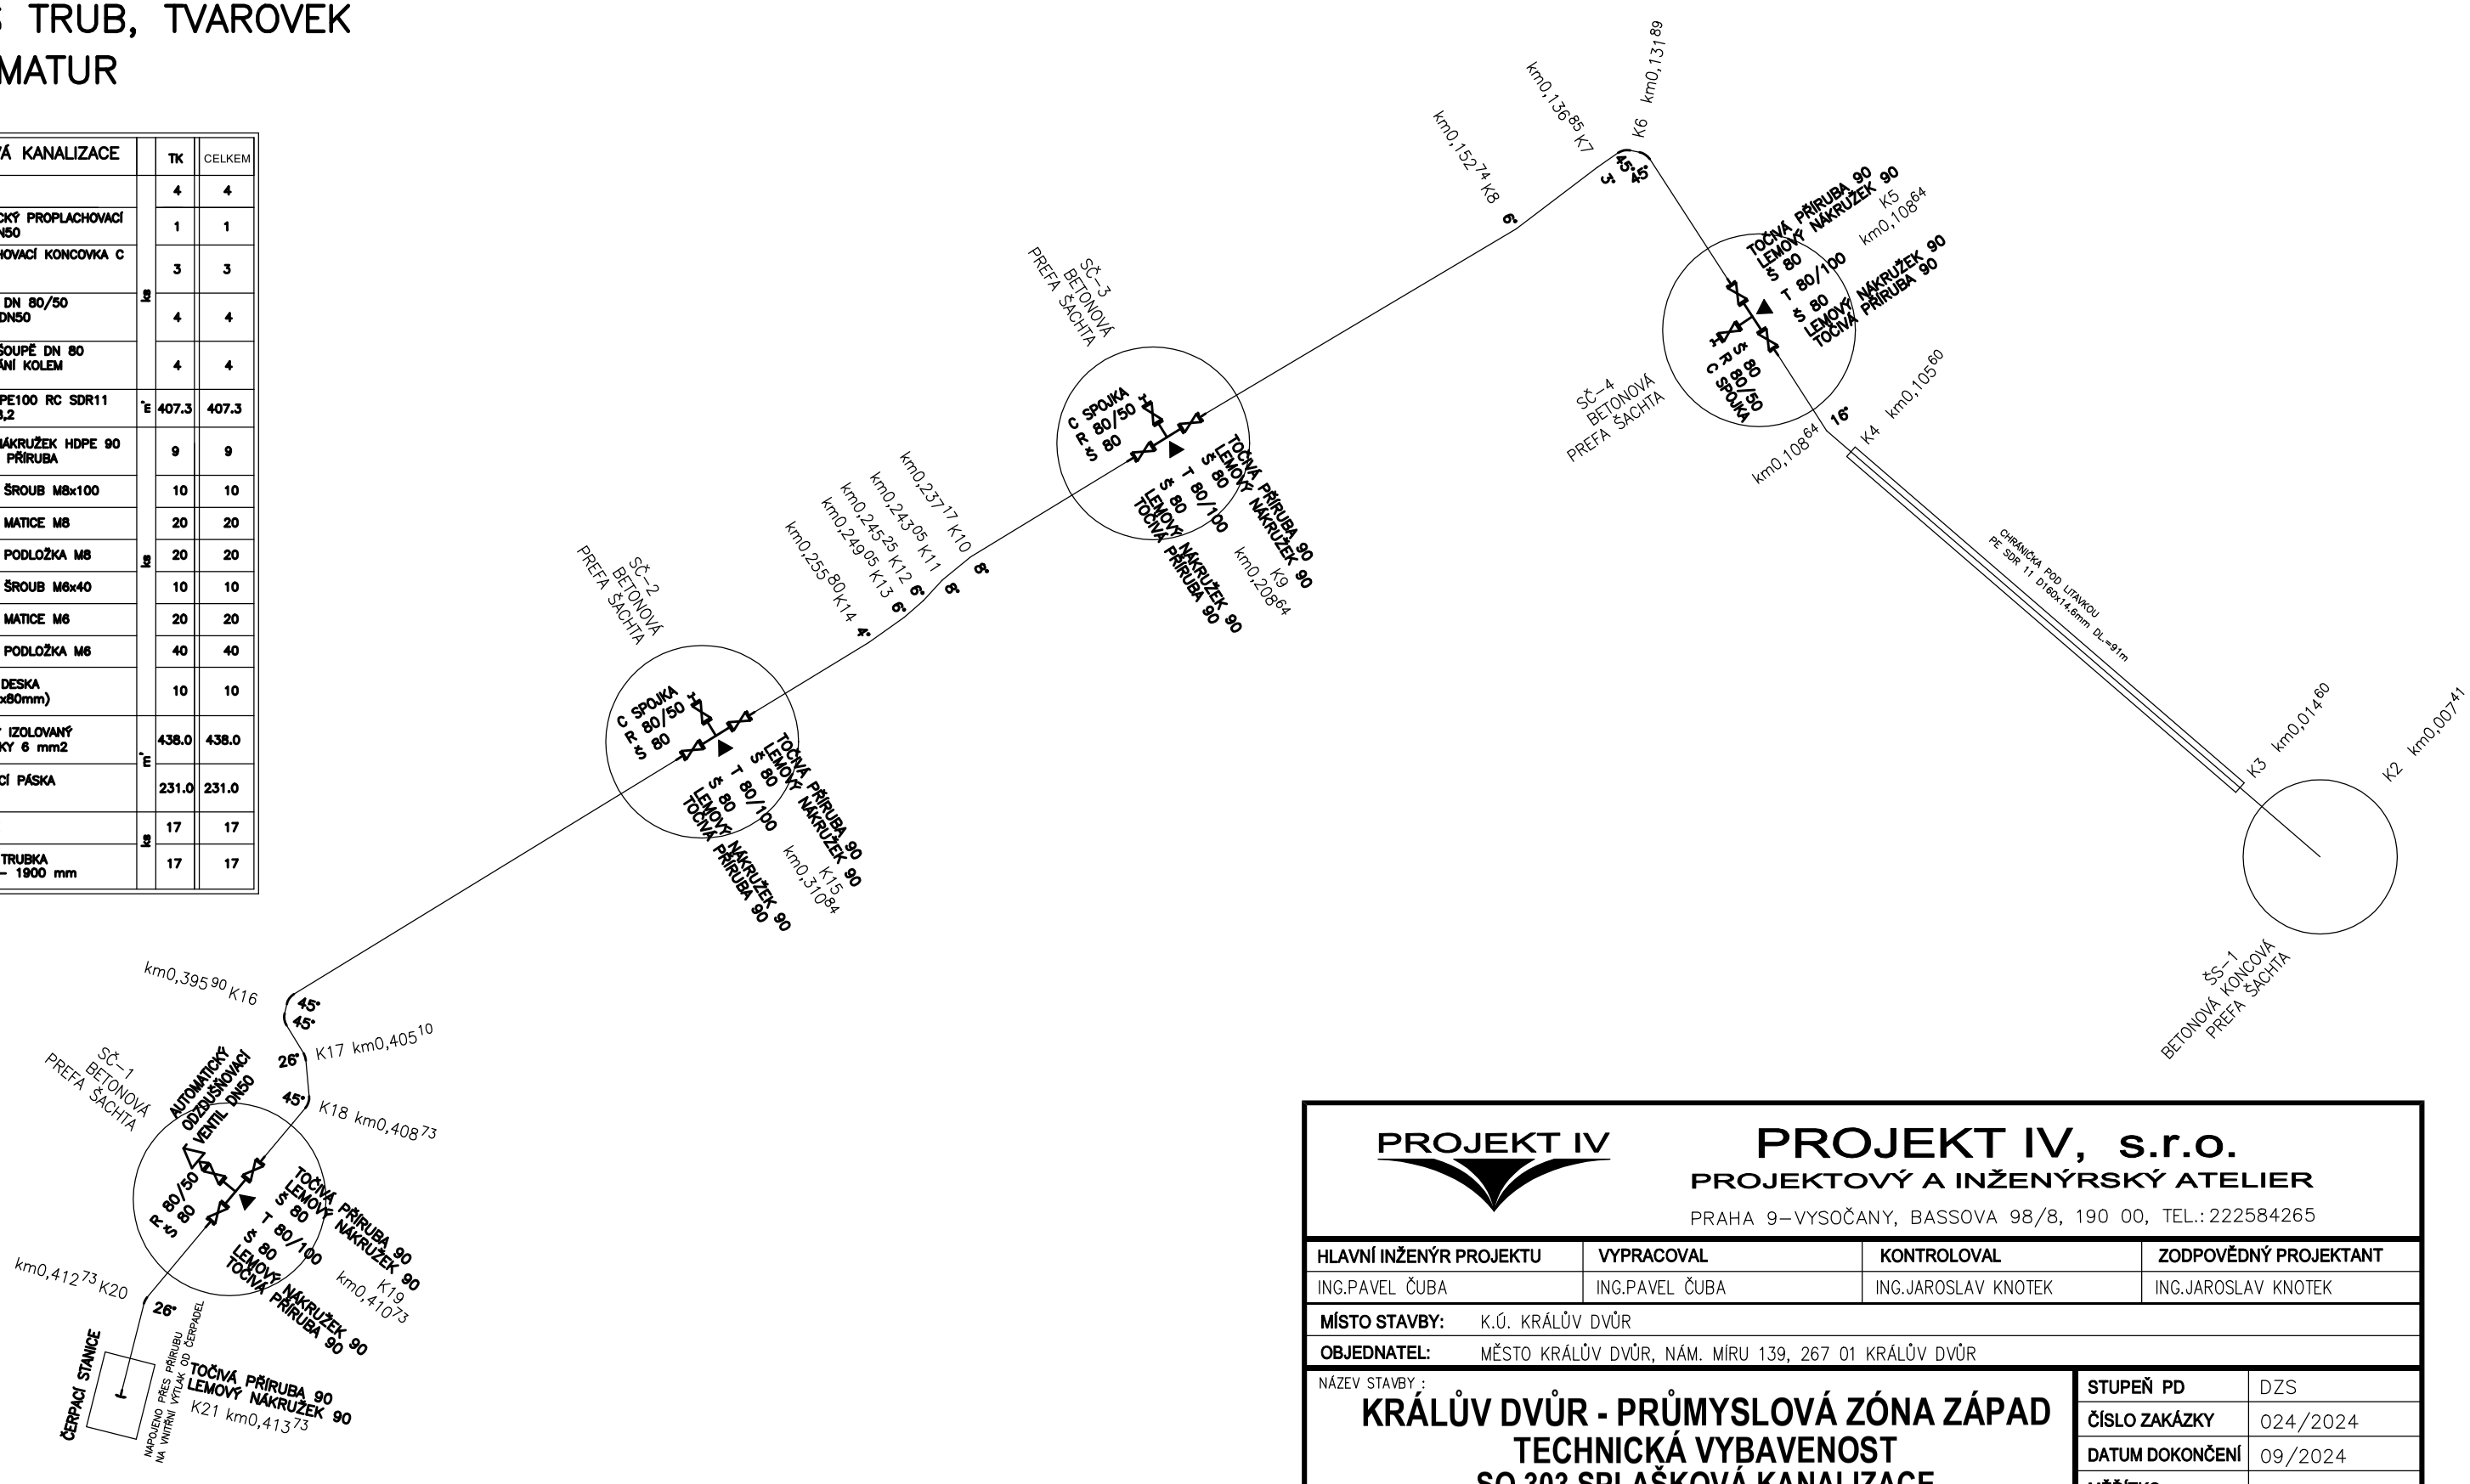

PROJEKT IV

PROJEKT IV, s.r.o.

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER

PRAHA 9–VYSOČANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.: 222584265

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING.PAVEL ČUBA	ING.PAVEL ČUBA	ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.JAROSLAV KNOTEK

MÍSTO STAVBY: K.Ú. KRÁLŮV DVŮR

OBJEDNATEL: MĚSTO KRÁLŮV DVŮR, NÁM. MÍRU 139, 267 01 KRÁLŮV DVŮR

NÁZEV STAVBY :

KRÁLŮV DVŮR - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZÁPAD
TECHNICKÁ VYBAVENOST
SO 303 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STUPEŇ PD	DZS
ČÍSLO ZAKÁZKY	024/2024
DATUM DOKONČENÍ	09/2024
MĚŘÍTKO	

VÝKRES :

D.1.1. Architektonicko - stavební řešení

KLADEČSKÉ SCHÉMA VÝTLAKU Z ČS

PŘÍLOHA

D.1.1.3.b.6