Stěna S1 - vnitřní výztuž

M = 1:25

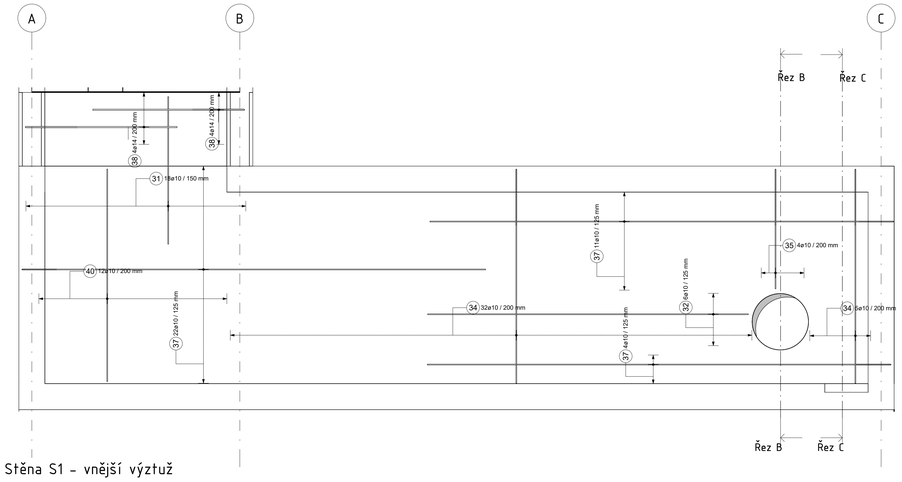

Stěna S2 - vnitřní výztuž

M = 1:25

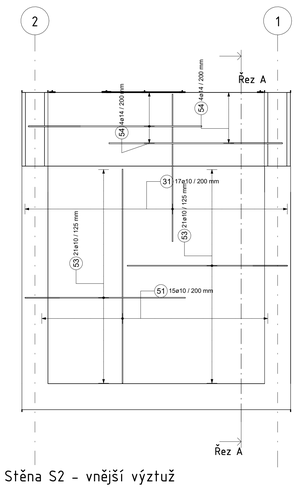

Stěna S3 - vnitřní výztuž

M = 1:25

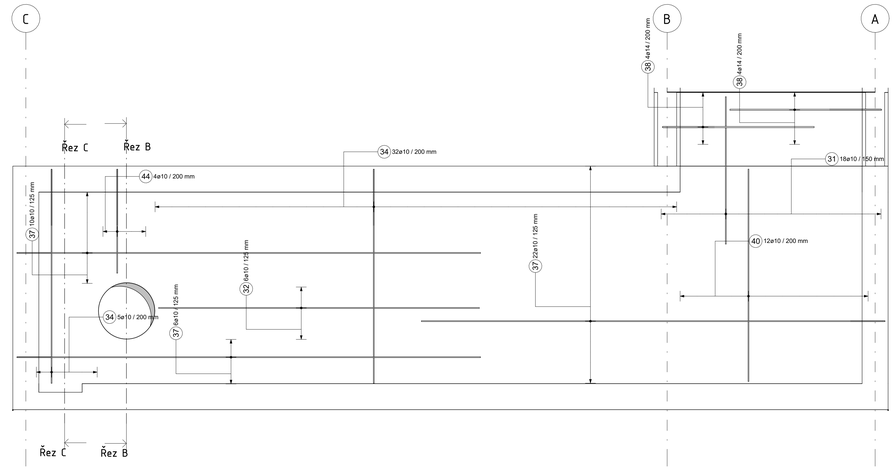

M = 1:25

Stěna S1 - vnější výztuž

M = 1:25

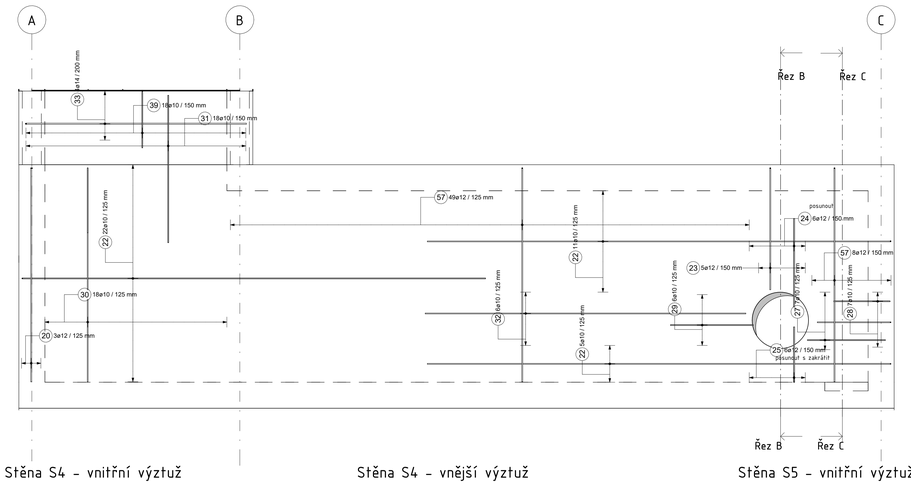

Stěna S2 - vnější výztuž

M = 1:25

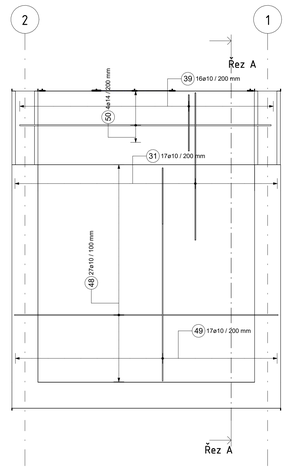

Stěna S4 - vnitřní výztuž

M = 1:25

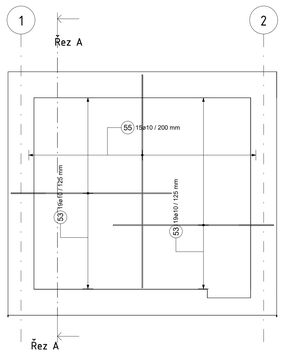

Stěna S4 - vnější výztuž

M = 1:25

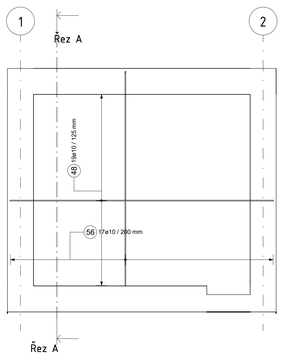

Stěna S5 - vnitřní výztuž

M = 1:25

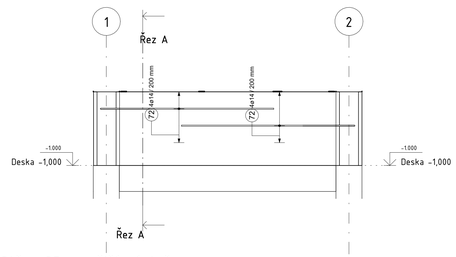

Stěna S5 - vnější výztuž

M = 1:25

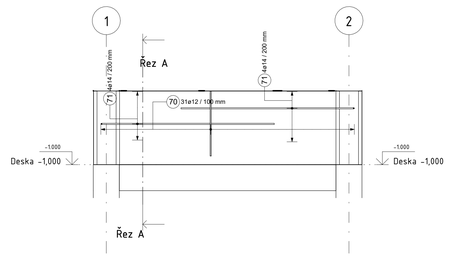

Označení stěn

M = 1:100

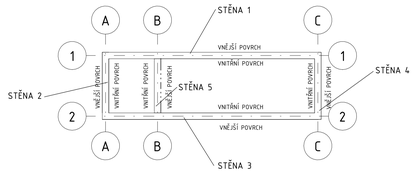

POZNÁMKA:

1) VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.
2) VE STĚNĚ JE NUTNÉ POUŽÍT SPONY - 4 KS/M2. NEJSOU VE VÝKAZU.

BETON C 30/37 XC4/XA1
OCEL B500B
KRYTÍ 40 MM

číslo revize	popis	datum revize

Spektra PRO spol. s r.o.
V Hávkách 1148, 286 01 Benun
IČ 19488429
www.spektrapro.cz

projekt
KRÁLŮV DVŮR - Plnící místo HZS

stupeň	Dokumentace pro provádění stavby
investor	Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
zakázkové číslo	4920 - 24 - 1331
místo stavby	Králův Dvůr
datum	3/2025 kód -

hlavní inženýr projektu
Ing. Martin Dejdar

zodpovědný projektant
Ing. Pavel Beran, Ph.D.

stavební / inženýrský objekt

část
D.3 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

výkres
Výkres výztuže stěn

číslo výkresu
D.3.1.12

měřítko a2:50
Jak je ukázáno a2:259,00 m.n.m. dokument

© Pravo©2025/01 - Pravo znaku Králův Dvůr©Zakazbeton.net